



提升臺南市護理之家 機構公共安全

臺南市政府衛生局
110年12月28日



大綱

- 一、前言
- 二、現況分析
- 三、執行策略
- 四、執行方式
- 五、執行成果
- 六、111年工作重點

一、前言

近年機構火災統計及分析

近年長照與養護之家暗夜惡火

年分	時間	地點	死亡 人數	受傷 人數
2012年	AM3:29	衛福部新營醫院 北門分院護理之家	13	59
2016年	AM7:01	新北市新店樂活 長照中心	6	28
2017年	AM5:05	龍潭愛心長照中心	4	13
2017年	AM4:55	屏東南門護理之家	4	55
2018年	AM4:27	衛福部台北醫院 附設護理之家	9	30
死亡和受傷人數總計			36	185

老福機構重大火災共同性原因

- 均屬大夜班時段
- 初期滅火失敗
- 無法局限火災的範圍
- 缺乏火災風險辨識與溝通作業
- 防滅災邏輯思維及應變作業，不符情況需求

一般護理之家火災安全策略原則


- 提升火災自主管理
- 火災風險辨識與溝通
- 限縮火災區域
- 延長等待救援時間
- 提高住民存活度

資料來源:一般護理之家防火安全管理指引手冊2.0


二、現況分析^{1/3}

- ▶ 臺南市現有77家一般護理之家、3家精神護理之家
- ▶ 以**私人設置**64家(80%)占多數
且規模多在**50-99床**(53家，佔66.3%)

•本市護理之家機構類型比例

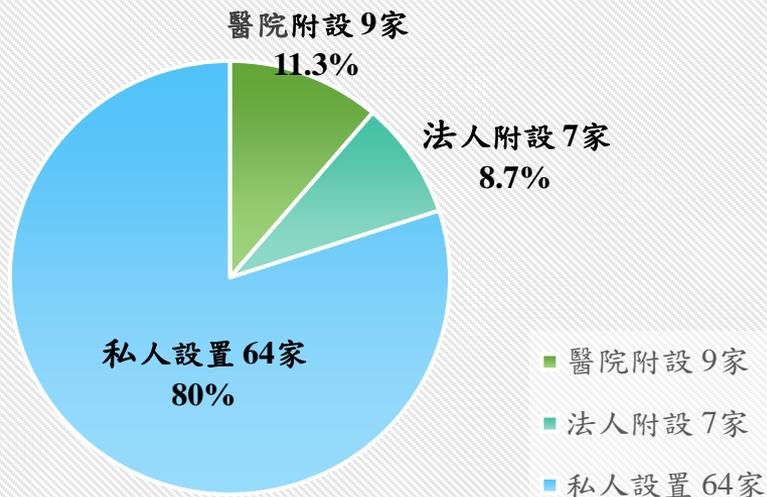

•本市護理之家機構規模比例

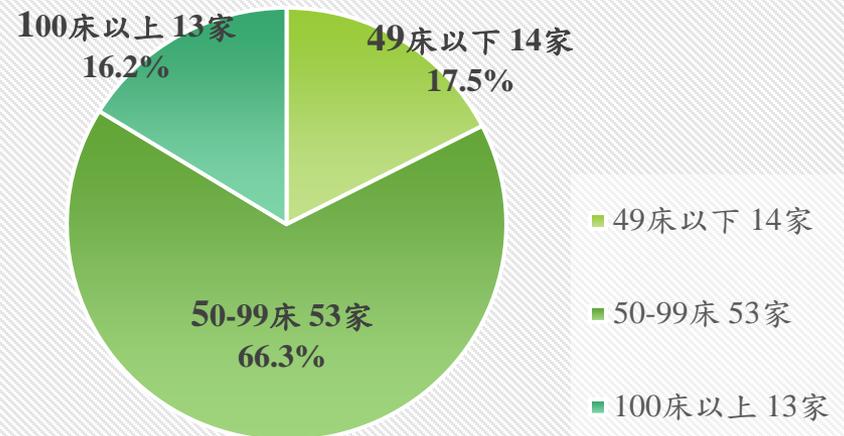

二、現況分析 2/3

➤ 108年護理之家依火災風險因子自評

➤ 109年專家實地現勘

結果如下表：

	0項	1項	2項	3項
家數	31家	22家	14家	13家
百分比	39%	28%	17%	16%





二、現況分析 ^{3/3}

- 109年本市80家護理之家全數完成現勘
- 機構設置情形及建議申請補助項目如下：

單位：家次

	電路設施汰換	寢室隔間與 樓板密接整修	自動灑水設備	119火災 通報裝置
自行設置	48	35	28	4
建議申請	32	45	52	76



三、執行策略


本市提升護理之家機構公共安全策略如下：

➤ 常規-

- ✓ 評鑑-每四年一次
- ✓ 督考-每年一次
- ✓ 演練-每年四次


➤ 公共安全設施設備補助計畫

➤ 品質提升計畫

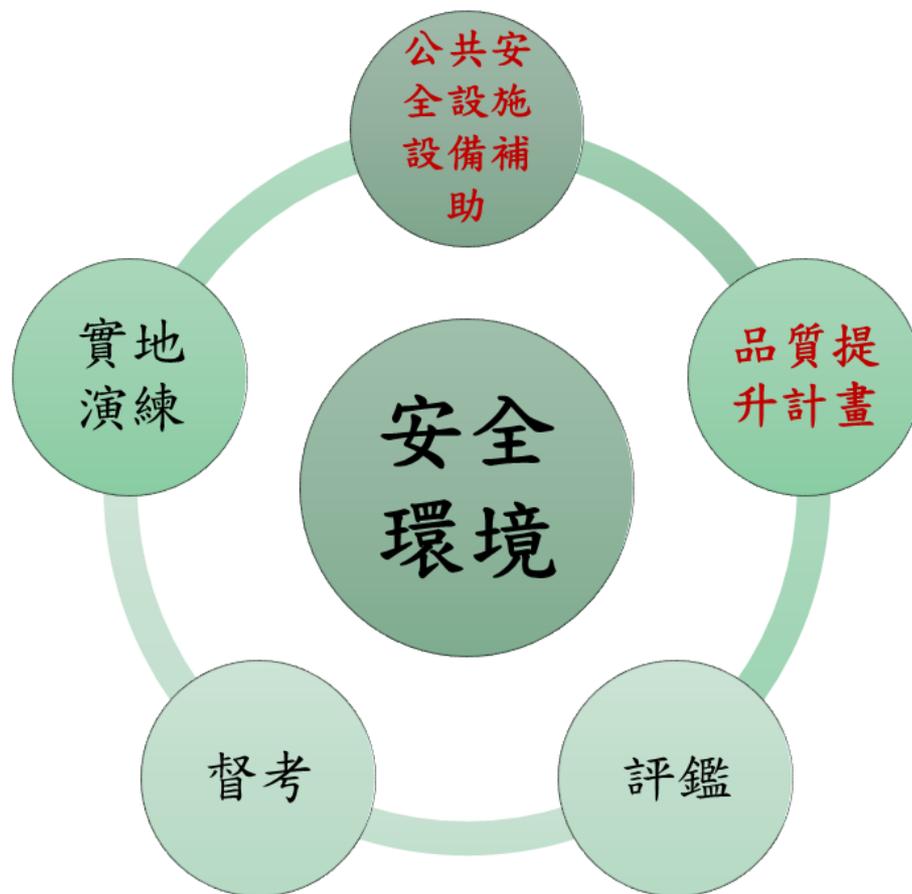



四、執行方式

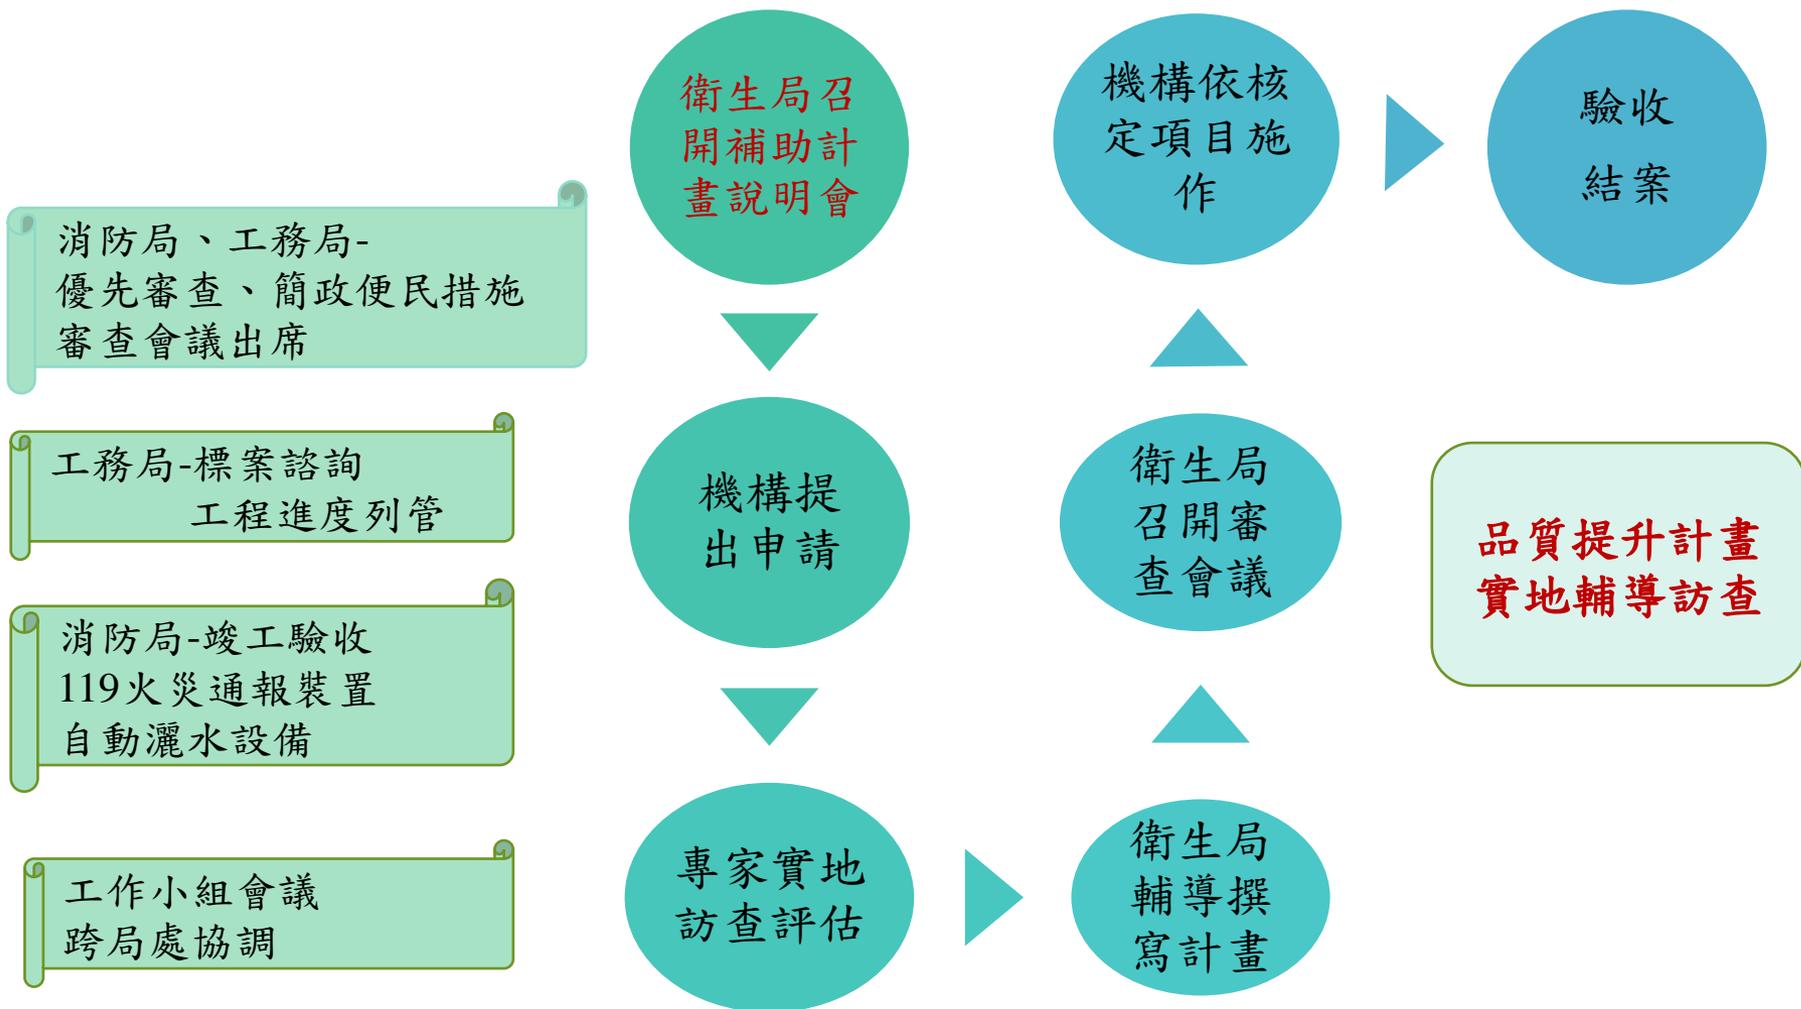



五、執行成果^{1/5}


➤ 108年-110年補助項目累計核定數

補助項目 申請情形	電路設施設備 汰換	寢室隔間與 樓板密接整修	自動灑水設備	119火災 通報裝置
建議申請	32家	45家	52家	76家
有意願申請	27家	32家	43家	75家
累計已核定 家數	16家	11家	18家	75家
已核定占建議申 請家數百分比	50%	24.4%	34.6%	96.7%
不申請	5家	13家	9家	1家

五、執行成果^{2/5}

➤ 108年-110年補助項目核定數

108年-110年核定數

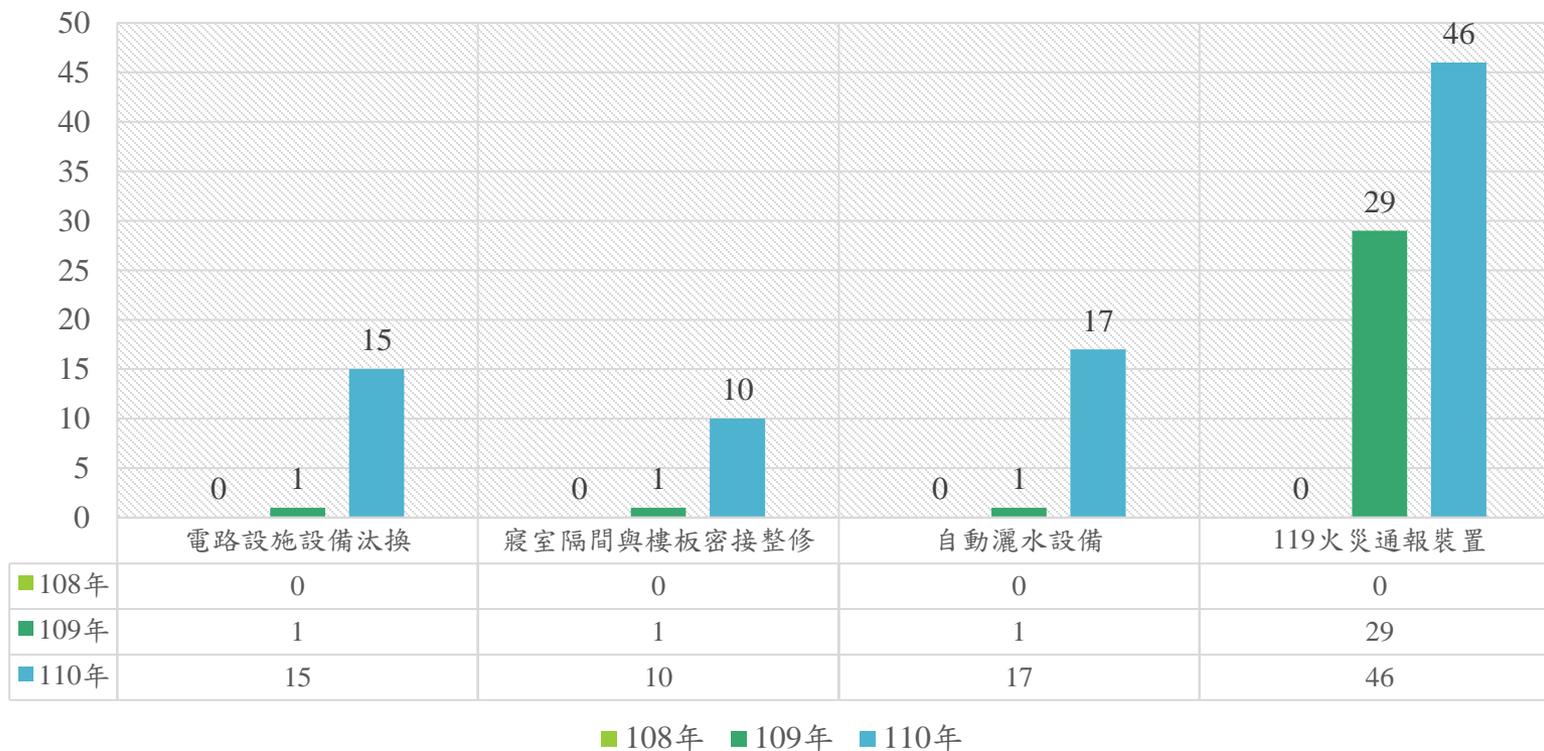

五、執行成果^{3/5}

自動灑水設備
設置前



自動灑水設備
設置後



五、執行成果^{4/5}

隔間置頂 防火填塞
設置前



隔間置頂 防火填塞
設置後





五、執行成果^{5/5}

回饋~~~

➤ 護理之家

雖然改善的地方不是在天花板就是在地下室這些住民家屬不會看到的地方，但是可以讓住民跟工作人員有更安全的環境、、、


➤ 委員

機構在硬體改善後，人員應加強訓練、應變計畫也應修正，才能讓補助發揮最大效益、、、

六、111年工作重點^{1/2}

➤ 持續辦理補助項目審查及核銷

項目	110已核定 未完成	111年 預估申請	111年 應完成家次
數量	6家次	85家次	91家次

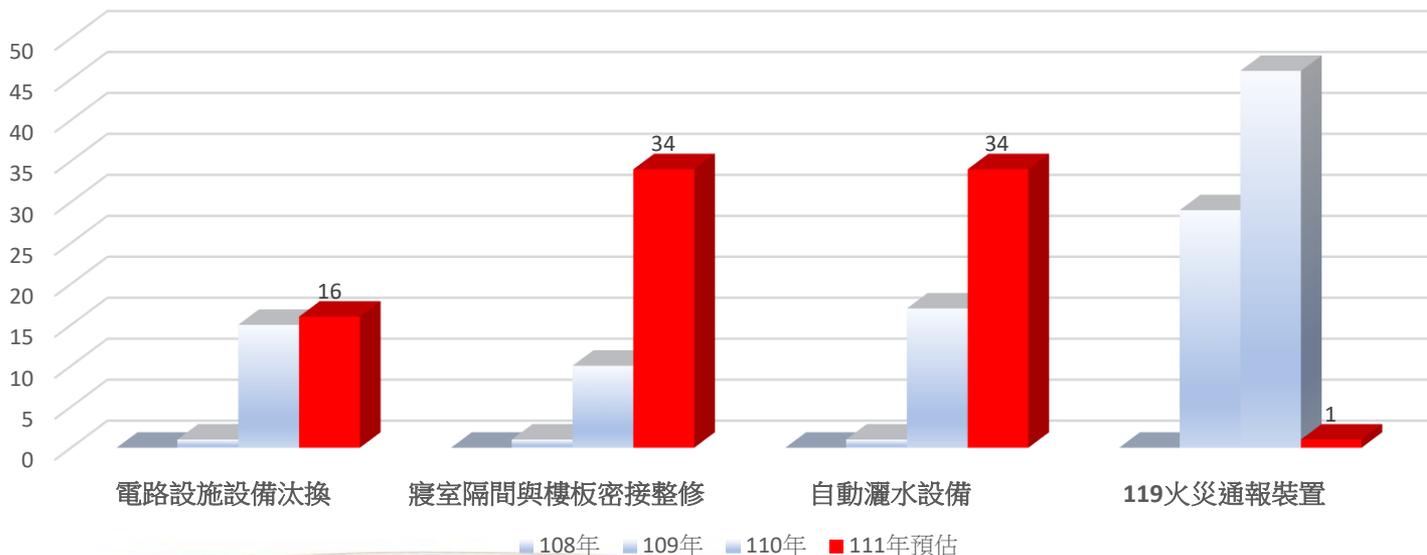



六、111年工作重點^{2/2}

提升照護品質、健全緊急應變

➤ 機構輔導、查核

● 已申請

✓ 輔導修正防火管理計畫及緊急應變計畫

✓ 納入消防檢修申報

● 未申請

✓ 加強輔導、查核

➤ 品質提升實地輔導訪查

➤ 地方輔導團實地輔導

➤ 夜間緊急災害應變演練



謝謝