

全民要努力可保 瓦斯罐罐安全

使用瓦斯器具應隨時 保持 良好

良好通風，避免一氧化碳中毒



吸人極少量即會中毒甚至死亡！
【一氧化碳】無色、無臭、無味



瓦斯罐罐小器 五件事

定期清潔

定期檢修
定期清潔或汰換
定期更換熱水器
定期清潔或汰換
定期更換熱水器

定期清潔或汰換
定期更換熱水器
定期清潔或汰換
定期更換熱水器
定期清潔或汰換

正確型式
正確型式
正確型式
正確型式
正確型式

定期清潔或汰換
定期清潔或汰換
定期清潔或汰換
定期清潔或汰換
定期清潔或汰換

CNS(國家標準)
檢驗合格標示
定期清潔或汰換
定期清潔或汰換
定期清潔或汰換

安全安裝

隨時保持窗戶開啟，以避免燃燒不完盡成一氧化碳中毒！

熱水器應裝在室外。若裝在室內，須裝設排氣管將氣排出屋外，並應

全民要努力可保 瓦斯罐罐安全

CEDAW一般性建議的37號：確
保工作場所等閑避難基準設施的災
害風險適應能力，開闢定期檢
查、採取建築安全法規以及其他
制度保證這些基準設施。

肇慶政府，公務不滿意
肇慶社會，你我不行嘛



- 未有附近機場的固定停機場
- 便用玻璃用器半直立放置、
- 未設置氣體火警系統裝置、
- 無點燃煙火警系統裝置、
1. 設備置於地下室

液化石油氣販賣業者(瓦斯行)需具備以下
營業申請場所有以下情形者,不得供氣

11.31公尺以上
距離二層樓建築物

人居住使用之建物
第一類住家用之建物




16.97公尺以上
距離一層樓建築物

(請見說明書第十一章
附錄一、建築規範、瓦斯管線、
液化氣瓶、液壓管、鋼管、
管子規範及瓦斯管線規範)

申請使用面積在
超過600公呎
1000公呎以下
02規範

04

2.5公尺以上
距離地面
上方以不燃
材料覆蓋

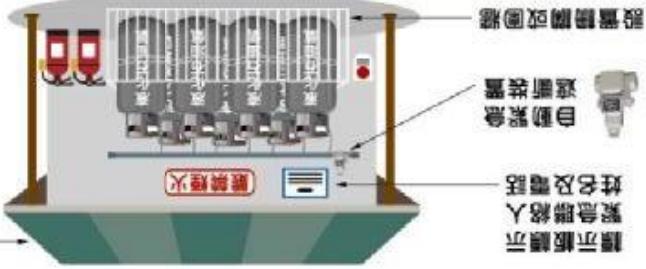

設置吸塵或回風
設備裝置
自動噴霧
姓名及電話
顯示板顯示
緊急聯絡人

申請使用面積在
超過300公呎
600公呎以下
02規範

03




2公尺以上距離
與用火器儲存地點



申請使用面積在
超過120公呎
300公呎以下
01規範

02

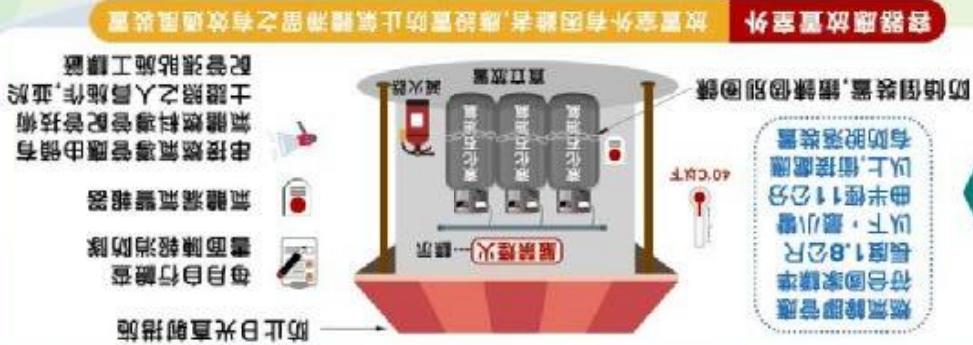

設置適當放置室外
放置室外有明顯告示,標明禁止點火器之有效距離要求

申請使用面積在
超過112公呎
80公呎以上
01規範

01

液化石油氣 瓦斯行 申請使用不屬責

