

市既有公共建築物
無障礙設施及設備改善案例彙編

臺南市政府工務局編制

目錄

- 一、無障礙通路替代改善案例一
- 二、無障礙通路替代改善案例二
- 三、無障礙升降機替代改善案例
- 四、無障礙廁所盥洗室替代改善案例一
- 五、無障礙廁所盥洗室替代改善案例二
- 六、無障礙廁所盥洗室替代改善案例三
- 七、無障礙停車空間替代改善案例
- 八、無障礙標示改善案例
- 九、無障礙廁所求拉繩式助鈴

一、無障礙通路替代改善案例

案例：

既有公共建築物建物避難層出入口與建築線間之法定空地約有 40cm 高低差，雖有設置坡道，但深度不足，坡道過陡，以輪椅升降台替代改善無障礙通路。

替代改善計畫：

1. 同意所提於避難層出入口與建築線間之法定空地以設置輪椅升降台替代改善無障礙通路。
2. 輪椅升降台載重須能提供電動型輪椅使用。
3. 輪椅升降台請依建築物無障礙設施設計規範參考附錄 A203 規定設置。



二、無障礙通路替代改善案例

案例：

既有建物變更做金融機構用途使用，避難層出入口與騎樓高低差 8cm，以內削施工方式之永久及固定性之坡道替代。

替代改善計畫：

1. 不危及建築物結構之情形下，以內削方式設置 1：12 坡度之永久及固定性之坡道。
2. 避難層入口明顯處設置服務鈴，由專人協助服務。



三、無障礙昇降機替代改善案例

案例：

既有建物變更作金融機構用途使用，須設置無障礙昇降設備，現況因建築物結構及空間限制無法設置無障礙昇降設備，以設置無障礙服務櫃檯替代改善。

替代改善計畫：

1. 二層變更使用用途後非對外營業使用，原則同意於1層設置無障礙服務櫃檯，安排專人提供行動不便者各項服務，替代改善無障礙昇降設備設置。
2. 無障礙服務櫃檯之規格尺寸，請依建築物無障礙設施設計規範參考附錄 A204 規定設置。



四、無障礙廁所盥洗室替代改善案例

案例：

既有建物加油站場所現有男女廁空間不足、結構體及空間限制，設置無障礙廁所盥洗室確有困難，計畫增設流動式無障礙廁所，供行動不便者使用。

替代改善計畫：

1. 同意所提於男廁旁增設流動式無障礙廁所替代改善。
2. 流動式無障礙廁所須請依建築物無障礙設施設計規範規定設置。



五、無障礙廁所盥洗室替代改善案例

案例：

既有建物加油站場所基地面積狹小，現有男女廁空間不足，無足夠空間進行無障礙廁所盥洗室改善，以鄰近政府機關之無障礙廁所盥洗室替代改善。

替代改善計畫：

1. 同意所提以鄰近政府機關之無障礙廁所盥洗室替代改善。
2. 於加油站主要入口處增設服務性標語，並強化員工訓練，以利引導行動不便者人士至鄰近政府機關替代使用無障礙廁所盥洗室。
3. 既有廁所馬桶加裝扶手，扶手請依建築物無障礙設施設計規範規定設置。



六、無障礙廁所盥洗室替代改善案例

案例：

既有建物做旅館用途使用，因結構體及空間限制，設置公共空間之無障礙廁所盥洗室確有困難，以無障礙客房之浴側，替代改善兼做為公共空間之無障礙廁所盥洗室。

替代改善計畫：

1. 同意所提以無障礙客房之浴廁兼做公共空間之無障礙廁所盥洗室，但須區隔空間使用之隱密性。
2. 無障礙客房床鋪高度、插座高度、通道寬度、輪椅操作空間，請依建築物無障礙設施設計規範參考附錄 A102、A205 規定設置。

七、無障礙停車空間替代改善案例

案例：

既有建物變更作金融機構用途使用，因室內面積狹小，無足夠空間設置無障礙停車空間，以代客泊車服務及服務鈴替代改善。

替代改善計畫：


1. 同意所提以代客泊車方式，於避難層入口明顯處設置代客泊車服務告示牌及服務鈴替代改善無障礙停車空間之設置。
2. 於申請變更使用執照申請竣工勘驗，須一併檢附代客泊車計畫書。
3. 金融機構須於官網上公布說明。



八、無障礙標示改善案例

案例：

既有公共建築物為明確告知行動不便人士各設施位置，建築物入口處設置各設施位置指示牌。

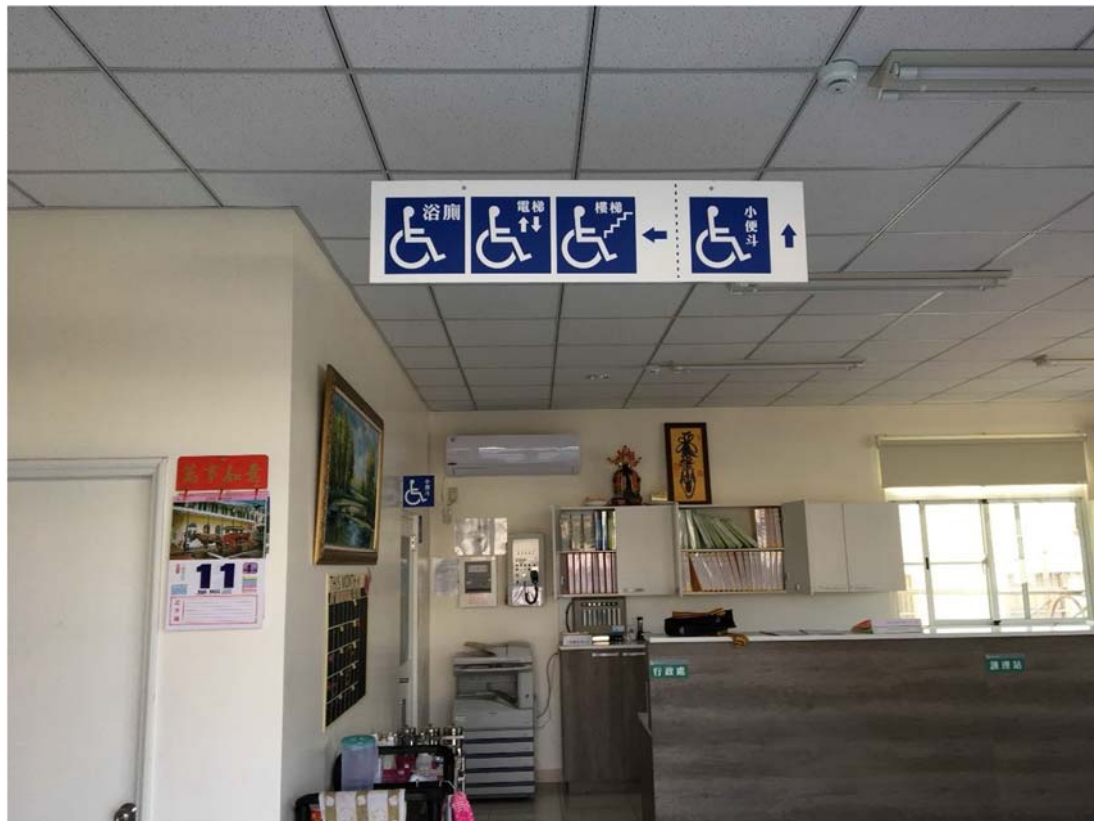

九、無障礙廁所需拉繩式助鈴

案例：

既有公共建築物無障礙廁所需助鈴，為增加使用性，增設拉繩以便使用者於危急時刻可更加輕易觸動求助鈴。

