

衛生福利部長期照顧發展基金

【獎勵私立小型老人及身心障礙福利機構 改善公共安全設施設備費整合型計畫】

111年度獎助計畫申請、審查流程及核銷說明

執行單位：臺南市政府社會局

壹、方案來源：

- 一、強化長期照顧機構公共安全推動方案(行政院核定)
- 二、長照服務發展基金110年度一般性獎助計畫經費申請獎助項目及基準(壹、衛生福利部獎助方案/十四、獎勵私立小老及身心障礙福利機構改善公共安全設施設備費)

貳、獎助項目及基準

獎助類型	項目	每家機構最高獎助額度
		老人機構(最高獎助49床) 身福機構(最高29床)
公共安全修繕費	A.電路設施汰換	4萬5,000元/床(A+B)
	B.寢室隔間與樓板密接	
公共安全設施設備費	C.119火災通報裝置	5萬元/床(C+D) 其中C項最高獎助為12萬元
	D.自動灑水設備	
總計		實際立案床數x(45,000+50,000)

補充說明：

1. 公共安全**修繕費**：A.電路設施汰換、B.寢室隔間與樓板密接整修之申請經費需**合併計算**，每床可獲4萬5,000元獎助金，且A+B補助合計最高不得超過每家最高獎助(核定床數*4萬5,000元)。
※如僅申請單項(A或B) 施作，其單項申請金額已達每家最高獎助(立案床數*4萬5,000元)，則未施作之工項無法申請修繕費補助。
2. 公共安全設施**設備費**：C. 119火災通報裝置、D. 自動撒水設備整修之申請經費需**合併計算**(每床可獲5萬元補助金，且C+D合計最高不得超過**立案床數*5萬元**，其中C最高獎助12萬元整)。

一、修繕費-電路設施汰換(A)

項目	注意事項
電路設施汰換	1. 經依法登記合格之用電設備檢驗維護業或專任電氣技術人員或電機技師評估機構內部用電設備、電線、插座、開關等電路設施需汰換，且需出具檢測證明或紀錄(詳備註)。 2. 配線考量耐熱時，可以其他方式(金屬軟管或XLPE電纜)減少電氣火災。 3. 在潮濕環境(浴室、陽台)之用電迴路，有漏電斷路器之需求，請依「用戶用電設備裝修規則」規定辦理。

備註：

1. 有關公共安全修繕費，包含規劃設計、監造等相關費用。
2. 所附證明文件為衛生福利部107年9月7日衛授家字第1070801030號函送長期照顧機構用電設備檢測紀錄總表(含改善建議)、紀錄表及低壓設備檢測紀錄表。
3. **本獎助款項僅限於立案範圍中獎助。**

二、修繕費-寢室隔間與樓板密接整修(B)

項目	注意事項
寢室隔間與樓板密接整修	1.本項補助置頂工程之裝修材料耐燃等級或工法至少應為其下方牆體裝修材料同等耐燃或防火等級之工法予以施作。 2.原樓板已置頂，其孔洞施以防火填塞予以補助；另增設撒水設備補助之孔洞防火填塞予以補助。 3.參考現況照片確立是否牆體未置頂。 4.排煙設備、防火門非本項補助範圍。 5.以寢室隔間與樓板密接整修為優先獎助，倘機構經專業評估無法執行寢室隔間與樓板密接整修工程，始得以防火區劃方式申請獎助。 6.各寢室隔間應與樓板密接，且有耐燃材料三級以上材料阻隔，達防止煙流竄之功能。 7.該處之開口(如空調風管、管線)，並應以同等性能(耐燃)或防火材料阻隔。

備註：

- 1.有關公共安全修繕費，包含規劃設計、監造等相關費用。
- 2.防火填塞應採依內政部認可之材料，依貫穿管線材及置頂工程材料，選擇適合之防火填塞工法施作，倘有空調風管之貫穿亦採內政部認可之防火閘門（非冰水管內）施作。合格產品可至財團法人台灣建築中心以下網址查詢：
http://tabc.hopto.org/FireProof/Certificated_Home.aspx?Date1=2019/04/01&Date2=2019/05/21
- 3.經建築師/專家提出評估報告確無法申請置頂工程者，得依建築技術規則建築設計施工編第 99 之 1 之設計精神，申請設置兩水平防火區劃之改善工程。
- 4.**本獎助款項僅限於立案範圍中獎助。**

三、設施設備費-119火災通報裝置(C)

項目	注意事項
119火災通報裝置	1. 裝置應符合內政部107年5月23日內授消字1070821866號令頒之「119火災通報裝置認可基準」。 2. 最高獎補助以12萬元為上限，內容原則包括:主機、安裝測試、工資材料(含配線)、打鑿修補、教育訓練等費用。 3. 每機構以補助1組為原則。 4. 應配合火災緊急應變計畫流程說明討論，以發揮119火災通報裝置即時通報功能，並應與消防機關充份討論避免誤報之困擾。 5. 額外增設之雲端、智慧通報警報等系統，非屬補助項目。

備註：本獎助款項僅限於立案範圍中設置

四、設施設備費-自動撒水設備(D)

項目	注意事項
自動撒水設備	- 依「各類場所消防安全備設置標準」第17條設置自動撒水設備，或「水道連結型自動撒水備設置基準」之一者，應依各自火災風險及撒水設備提界之可及性分析擇一項撒水設備設置，期能控制或局限火勢成長： - 自動撒水設備:依各類場所消防安全設備設置標準第43條規定。 水道連結型自動水設備:指為控制火災、降低火場溫度及阻隔濃煙，而利用場所內自來水連結水箱增壓給水裝置、水配管、水道型撒水投之簡易自動撒水滅火設備。 (需符合內政部107年11月29日內授消字第1070824140號令頒之水道連結型自動撒水設備設置基準) - 與現行法令或個案認可屬同等以上效能之滅火設備。 - 增設自動撒水設備部分，若有增加發電機容量，應檢附發電機容量計算書，檢討容量是否可足夠。 - 發電機、幫浦，移出或位於原有位置（原機房），應依規定申請變更使用執照。

備註：

- 為強化私立小型機構公共安全，視機構狀況，優先獎助設置自動撒水設備。
- 本獎助款項僅限於立案範圍中設置**

參、申請、審查暨核銷流程圖

受案期

- 專業廠商評估
- 機構填寫初步申請表
- 地方輔導團進行現勘
- 依收案應備文件備妥所需資料依審查委員意見提送計畫書至本局。

審查期

- 廠商併同機構至本局報告。(3分鐘簡報/報告)
- 審定獎助金。

簽約&施工期

- 依據核定函進行簽約及第1期請款。(獎助金逾100萬須辦理公開招標)
- 由機構委託專業廠商施作獎助工項。

核銷期

- 地方輔導團協助竣工驗收輔導。
- 檢具相關核銷文件函送本局辦理。

保固期

- 機構須確保獎助項目至少3年正常運作義務並列為每次檢修申報項目中。

肆、如何申請及如何核銷 說明

一、機構申請必備條件

1.立案證書影本

2.土地及建物證明文件(有租賃契約者免附)

3.租（借）用房屋證明(如屬負責人所有免附)，合約未逾民國 114 年者 (114 年 12 月 31 日)須提出續約證明。

臺南市 111 年度改善公共安全設施設備計畫申請表				日期: 年 月 日	
申請單位					
地址				統一編號	
負責人		承辦人		電話	
一、申請獎勵項目(本機構申請下列項目已取得建物所有權人同意):					
(一)公共安全修繕費 ☐ 電路設施汰換 ☐ 煙室隔間與樓板密接整修					
(二)公共安全設施設備費 ☐ 119 火災通報裝置 ☐ 自動撒水設備					
二、應備文件:					
(一)立案證書影本					
(二)土地及建物證明文件(有租賃契約者免附)					
(三)租（借）用房屋證明(如屬負責人所有免附)，合約未逾民國 114 年者 (114 年 12 月 31 日)須提出續約證明。					
※(二)、(三)請擇一檢附即可。					
老人福利機構印信				負責人印	


二、計畫書-申請應備文件

申請項目	個別所需文件	共同必備文件
A. 電路設施汰換	➢ 改善需求評估報告(長期照顧機構用電設備檢測紀錄總表、長期照顧機構用電設備檢測紀錄表、低壓設備檢測紀錄表)(經專業電氣人員/檢驗維護業或電機技師提供，須用印) ➢ 配線(配置)圖及平面配置圖(雲狀圖表示更換及新增)	■1. 申請獎助計畫書 ■2. 使用執照及其附表(不含圖) ■3. 申請補助項目之估價單並蓋有廠商統一發票章
B. 寢室隔間與樓板密接整修	➢ 建築竣工平面圖/室裝竣工平面圖、施工詳圖(含施作位置標示、材料說明及孔洞防火填塞方法) ➢ 寢室隔間未與樓板密接照片(至少4張)及填塞孔洞數量明細表(如無填塞免附)	
C. 119火災通報裝置	➢ 設施設備型錄 ➢ 設施設備裝設位置照片 ➢ 設備裝設位置平面圖(需註記於消防竣工圖)	
D. 自動撒水設備	➢ 消防局圖說審查核准公文及圖說	

A. 電路設施汰換申請文件範例：

長期照顧機構用電設備檢測紀錄總表(109年4月)			
機構名稱	臺南市私立媽廟老人養護院	機構地址	臺南市歸仁區媽廟里和順路一段336巷16號
機構負責人	吳宗頂	責任分界點	後仁高幹157右1-1
電號	10-37-1630-39-4 10-37-1630-32-7	契約容量	表燈
檢測(日期及氣候)	日期:109/4/30, 天氣:晴, 氣溫:31°C, 濕度:18%		
電氣技術人員	佳達機電科技顧問股份有限公司	執照號碼	南市府技圖字第DB700019-2號
通訊處	臺南市北區正覺里西門路四段426號		
記錄人員	施裕斌	下次檢測月份	109年10月
用電設備容量	供電電壓:10 3W 220V 電動力: hp, 電熱: kW, 照明: kW, 其他:		
附件及檢驗項目	序次數量	評判結果(註1)	說明
用電設備檢測紀錄表	1	G	
低壓設備檢測紀錄表	1	G	
建議事項	1. 電線為1993年至今,已逾27年,劣化的電線易造成電氣火災事故。 2. NFB 觸點老化,彈跳機構鬆弛有不動作之疑慮。 3. 開關箱鎖結易傾倒,絆落造成電氣火災事故。 4. 迴路設計不足,各迴路混用,管控機制喪失。 5. 線路迴路無規劃、施工方式未依規範。 6. 電線未走專用管,槽近木質裝潢易有災害發生。 7. 對地絕緣電阻評估結果尚可,但數值偏低。		
改善對策	針對已逾使用年限之用電設備,進行評估後靈活汰換,應逐年辦理汰換事宜,以確保用電設備維護管理,預防災害之發生。		
備註	必須有需汰換之評估證明或建議 註1:評判結果:G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。 註2:總表、用電設備檢測紀錄表及低壓設備檢測紀錄表:每半年由機構專任電氣技術人員或委託用電設備檢驗維護業者檢測1次,其中1次得以活電熱顯影檢查。上開表單一式3份,1份由受檢機構留存,1份由受檢機構函報其主管機關,1份由檢驗單位留存。 註3:機構如依電業法第60條規定,定期使用電場所及專任電氣技術人員管理規則規定表單檢測者,則由機構將檢測表單函報其主管機關。		
機構負責人:	電氣技術人員:	用電設備檢驗維護業:	
		佳達機電科技顧問股份有限公司	

檢視相關人員是否簽章

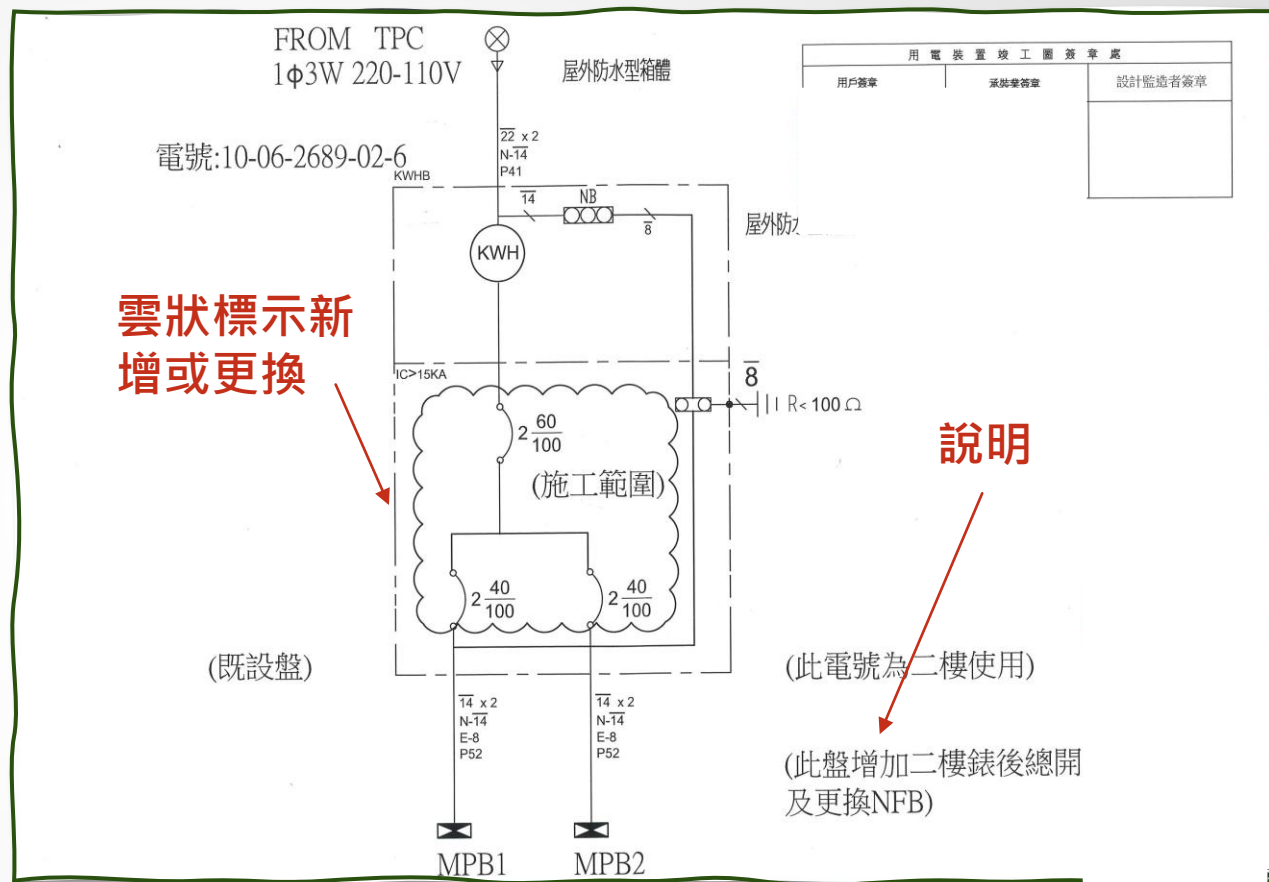


申請此項目必須檢送單線圖

B.寢室隔間與樓板密接整修申請文件範例：

機構名稱：申請項目：寢室隔間牆與樓板密接-防火填塞

序號	樓層	房間號碼(0000)	孔洞(編號)	防火填塞材料 (產品認證編號)	備註
1	1樓	101	001	000000000	
2	1樓	101	002	000000000	
3			003		
4			004		
5					
6					

(請自行延伸)

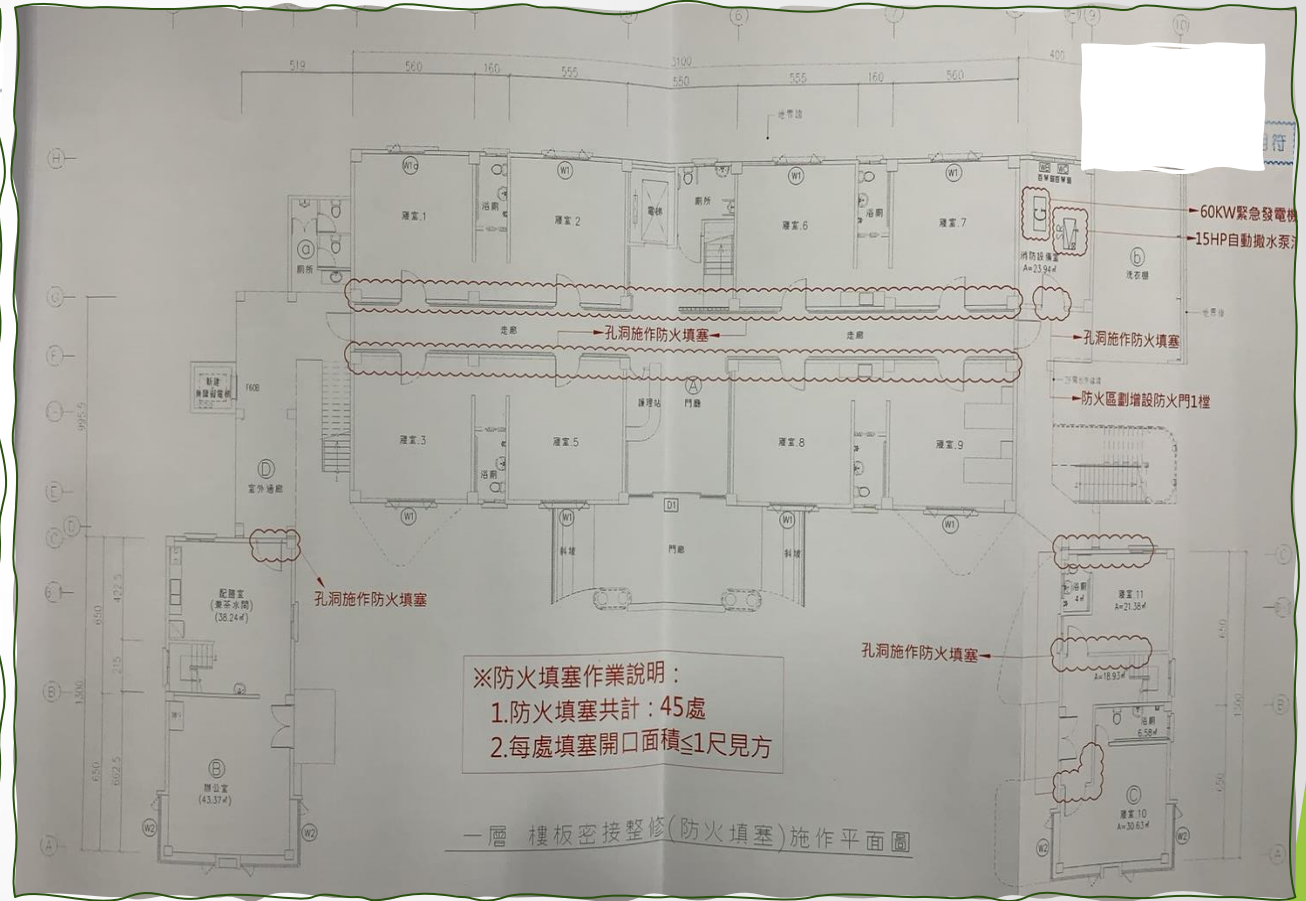

防火填塞數量明細表(可參考上述兩種方式)

C.119火災通報裝置申請文件範例：

項次	品名	單位	數量	單價	複價
1	119火災通報裝置	1	台		
2	119火災通報裝置與火警主機連動配管線工料	1	M		
3	遠端啟動裝置(依需求設置)	1	台		
4	遠端啟動裝置與119火災通報裝置連動配管線工料 (依需求設置)	1	M		
5	119火災通報裝置與市話主機連動配管線工料	1	M		

總計(含稅)：

備註：

※報價單/預算書單位請**避免使用「一式」**，除零星工料費

※設備部分**保固期**應詳列

※119火災通報裝置涉及**電話線路**部分施作**權責**應注意

發文方式：郵寄

檔 號：
編年年度：

附件(二)

臺南市政府消防局 送

地址：73050臺南市新營區三興街380號
承辦人：
電話：06-8806119
傳真：06-8564680

受文者：

發文日期：中華民國108年12月27日
發文字號：南警清預字第1080028038號
類別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：海防安全設備維護圖1份

主旨：建築物名稱：，社區式長照機構增建、變更使用併室內氣壓升降，坐落：本市129-15號，申請建築物增建，室內裝修暨用途變更消防安全設備圖說審查一案，請查照。

說明：

- 一、依據臺端建築物消防安全設備圖說審查掛件申請書暨展延申請書辦理。(本局掛件日期：108年12月10日)
- 二、本案係由陳玉梅暫代消防設備師設計檢討，經本局審查結果符合「各類場所消防安全設備設置標準」之規定，本案建築物申請增建及室內裝修範圍為地上1層至地上2層，增建面積為26.09平方公尺，室內裝修面積為659.93平方公尺；變更使用為地上1層，面積為631.62平方公尺（詳如尺照；執照申請書、變更使用執照申請書及建築物室內裝修圖說審核申請書）；嗣後倘有增建、改建、面積擴大或用途變更，請依規定重新辦理消防安全設備之審查暨勘查。
- 三、該建築物尚未選用消防安全設備監造人，最遲應於各項消防安全設備施工前10日內確認消防安全監造人，並由申請人備文向原申請消防機關辦理備查。
- 四、關於用電所裝置之線路、變壓器及開關等設備有變更或增設，請於竣工查驗時檢附相關之證明文件。
- 五、檢還消防安全設備核准圖1份。

正本：1
副本：臺南市政府工務局

局長 李炯峯

2

第1頁 共2頁

圖審通過

項目		規格		数量		単位		備考	
品名	仕様	数量	単位	数量	単位	数量	単位	数量	単位
1	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
2	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
3	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
4	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
5	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
6	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
7	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
8	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
9	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
10	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
11	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
12	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
13	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
14	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
15	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
16	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
17	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
18	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
19	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
20	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
21	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
22	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
23	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
24	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
25	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
26	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
27	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
28	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
29	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
30	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
31	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
32	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
33	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
34	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
35	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
36	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
37	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
38	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
39	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
40	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
41	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
42	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
43	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
44	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
45	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
46	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
47	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
48	消防用無線機	1	台	1	台	1	台	1	台
49	消防用無線機	1	台	1</					

消防局審查圓戳章

三、核銷文件(1/2)

獎助項目	各項核銷文件	共同核銷文件
電路設施汰換 (A)	1.臺電用電設備增設或變更之設計審查檢驗合格證明文件（如現況未涉及用電設備變更者，可免附） 2.經電機技師簽證之單線圖(施工廠商需印上圖記及負責人章) 3.材料出廠證明	1. 請撥公文 2. 獎助計畫核定函、表 3. 機構專戶存摺及領款收據 4. 執行概況考核表(備註欄敘明受益人次，並區分男性女性之比率) 5. 支出憑證簿(含支出明細表、支出憑證) 6. 估驗請款計價單/結算表-A、B、D項適用 7. 驗收紀錄(C項:無勞務廠商，僅需填工程驗收) 8. 財產清冊 9. 成果報告表(含財產、非消耗品清冊及成果照片設施需於適當位置標明「衛生福利部社會及家庭署獎助」) 10. 施工前中後照片(需有日期) 11. 監造日誌(無勞務廠商則免)、施工日誌 12. 如涉及使用執照變更應檢附變更後使用執照(119火災通報裝置除外)
寢室隔間與樓板密接 (B)	1.材料出廠證明(內政部審核認可書) 2.竣工圖(設計單位及施作廠商用印)	


備註：本獎助款項將於完工並無待解決事項後撥付。

三、核銷文件(2/2)

獎助項目	各項核銷文件	共同核銷文件
119火災通報裝置 (C)	1.119火災通報裝置所需場所基本資料項目表(需浮貼上手動及自動測試紀錄) 2.消防設備出廠證明及內政部審核認可書	1. 請撥公文 2. 獎助計畫核定函、表 3. 機構專戶存摺及領款收據 4. 執行概況考核表(備註欄敘明受益人次，並區分男性女性之比率) 5. 支出憑證簿(含支出明細表、支出憑證) 6. 估驗請款計價單/結算表-A、B、D項適用 7. 驗收紀錄(C項:無勞務廠商，僅需填工程驗收) 8. 財產清冊 9. 成果報告表(含財產、非消耗品清冊及成果照片設施需於適當位置標明「衛生福利部社會及家庭署獎助」) 10. 施工前中後照片(需有日期) 11. 監造日誌(無勞務廠商則免)、施工日誌 12. 如涉及使用執照變更應檢附變更後使用執照(119火災通報裝置除外)
自動撒水設備 (D)	1.試驗報告(測試報告書) 2.消防設備出廠證明(內政部審核認可書) 3.消防局核准驗收許可函及竣工圖	


備註：本獎助款項將於完工並無待解決事項後撥付。

A. 電路設施汰換核銷文件範例：

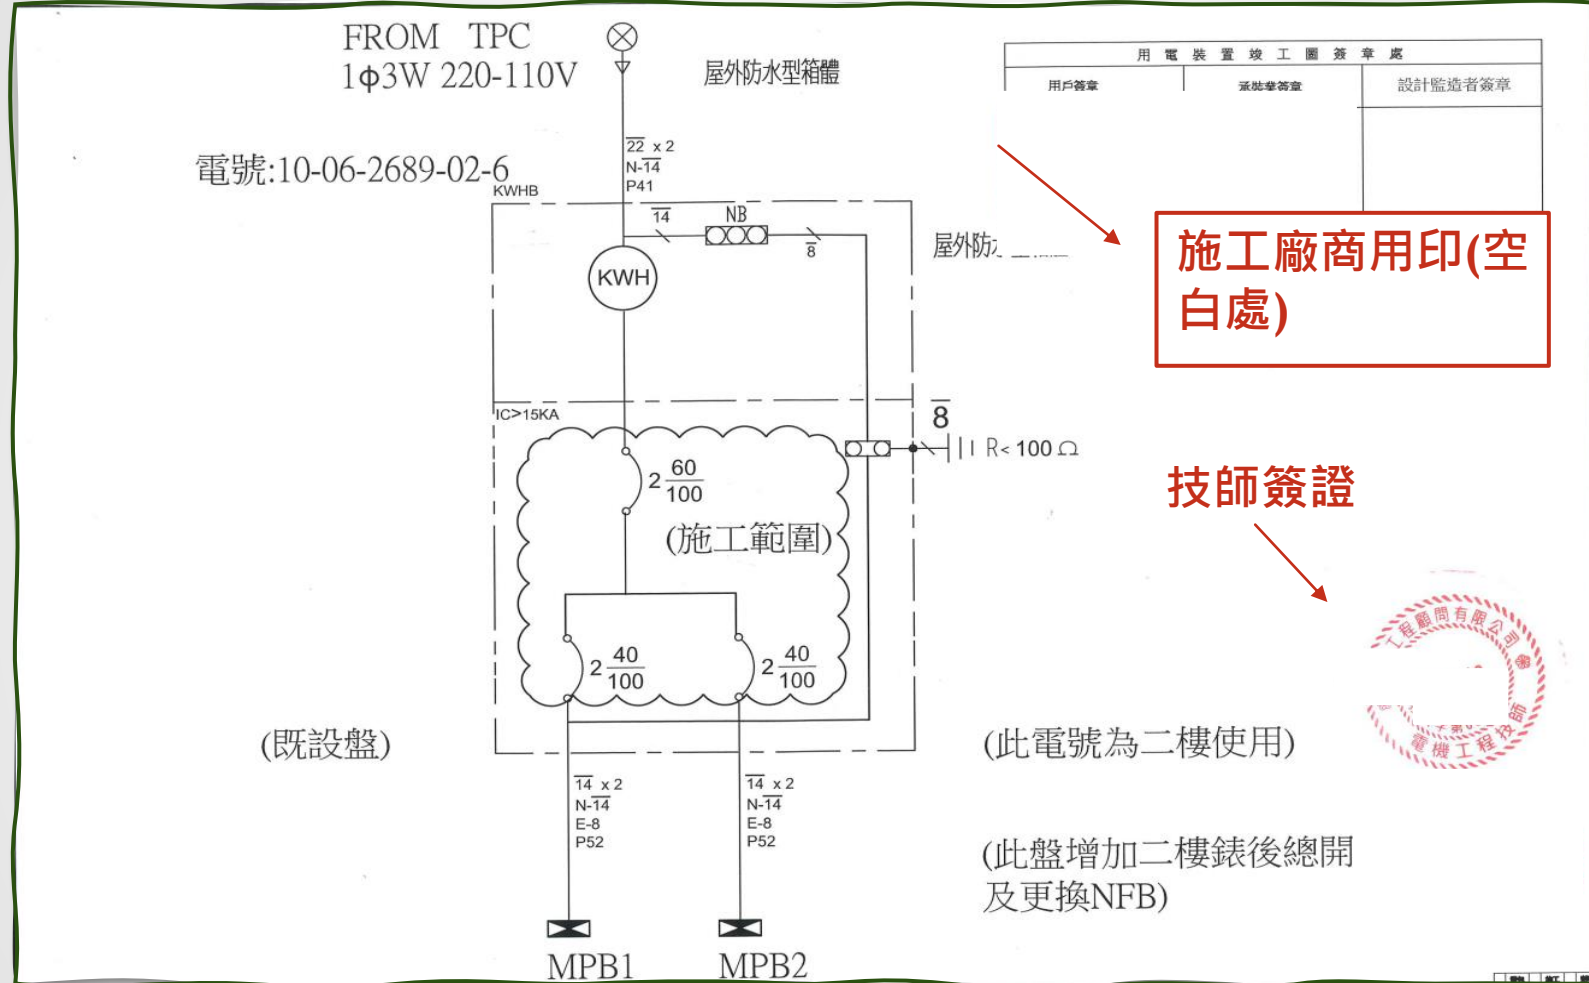

單線圖之竣工圖

B.寢室隔間與樓板密接整修核銷文件範例：

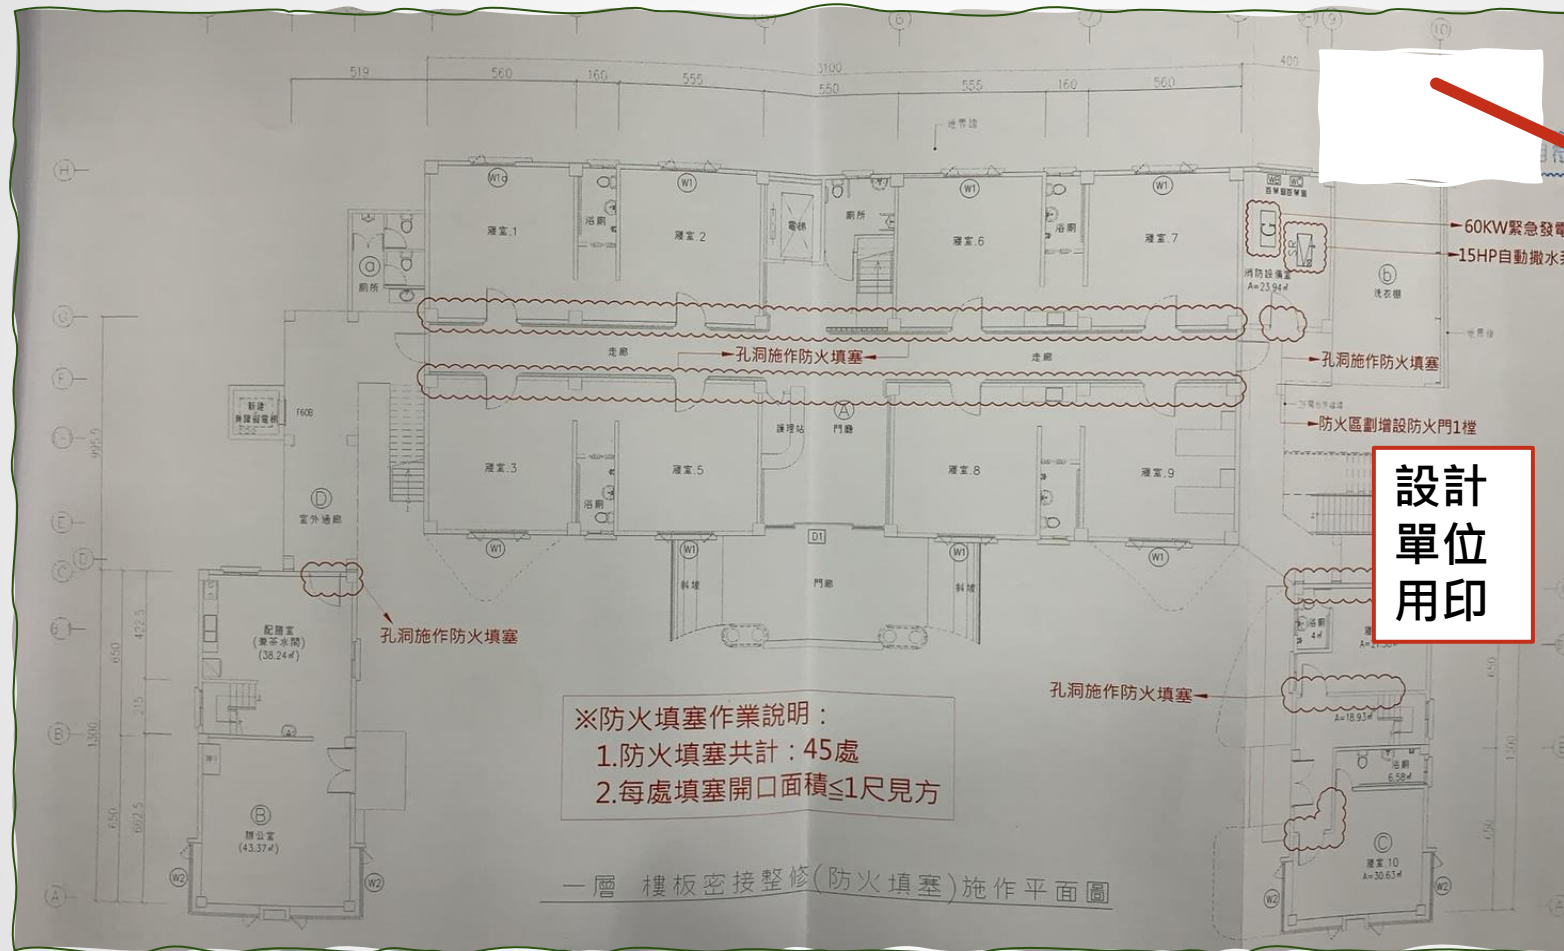

竣工圖面

C.119火災通報裝置核銷文件範例：

出廠證明書

☒ 型號/品名：YF-119 (119 火災通報裝置)

生產編號：YF-02054

認可標示號碼：110A00049

製造日期：110 年 02 月 04 日

☐ 型號/品名：YF-119P (遠端啟動裝置)

生產編號/認可號碼：_____

生產編號/認可號碼：_____

生產編號/認可號碼：_____

生產編號/認可號碼：_____

數量：_____

製造日期：_____

使用單位：_____

使用地址：_____

出廠日期：_____

製

造

商

商



廠商
蓋章

注意事項：1.系統應由專業人員做定期測試及保養。
2.平時應接預備電源，並注意設備有無遭受人為破壞。
3.設有自動/手動切換開關，須注意切換模式。

CFS

發證日期：108 年 9 月 18 日
證書編號：CFS-A108-0784

消防機具器材及設備型式認可書

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：永揚消防安全設備股份有限公司

(二) 統一編號：16913930

(三) 負責人：張來川

(四) 所在地：高雄市大社區萬金路 11 之 4 號

二、認可依據：消防法第 12 條

三、認可項目：型式認可

四、認可有效期限：自 108 年 9 月 18 日起至 113 年 9 月 17 日止

五、認可登錄機構：財團法人消防安全中心基金會(桃園市蘆竹區東溪路 18 號)

六、認可內容：

型 式 認 可 編 號		FN-A108002	技 備 名 稱		119 火災通報裝置
本 體	廠 牌	TYT 永揚牌	產 地		國產
	型 號	YF-119	安 裝 方 式		壁掛式
	額 定 電 壓 (V a c)	110/220	額 定 電 流 (m A)		230
	預 備 電 源 規 格 (種 類 / 電 壓 / 容 量)		鉛酸電池/12Vdc/1.2Ah		
手 動 啟 動 裝 置	型 號	YF-119P			
	廠 牌	TYT 永揚牌			
	本 體 最 大 配 置 量	24			
適 用 範 圍		供火警通報使用			

七、注意事項：

(一) 應依 119 火災通報裝置認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。



財團法人消防安全中心基金會

119火災通報裝置所需場所基本資料項目表

一	場所名稱	
二	場所地址	
三	作為119火災通報裝置使用之場所電話號碼	
四	緊急聯絡人姓名	
五	緊急聯絡人電話號碼	
六	保全公司(若沒有則免)	
七	保全公司電話號碼(若沒有則免)	

上述資料經消防專技人員確認無誤。簽章：

註：

- 本表1式2份，1份併入會勘證明文件資料內，1份於會勘掛件受理後由本局火災預防科送救災救護指揮中心登錄。
- 119火災通報裝置應經消防專技人員先以試驗機測試並列出測試紀錄後，另於竣工查驗時由本局安檢人員聯絡救災救護指揮中心值班小隊長(8128111#1961)確認可現場實際測試後，再行連接該設備，測試火災通報至救災救護指揮中心，核對手動、自動啟動方式之通報語音訊息是否清晰，且與119勤務指揮派遺系統登錄內容相符。

貼上手動及自動之測試紀錄

伍、獎助金申請計劃表件下載

(臺南市政府社會局/老人福利/機構管理與照顧服務/14.獎勵小型老人機構公共安全設施設備計畫)



臺南市政府社會局
Social Affairs Bureau
Tainan City Government

進階搜尋

COVID-19防疫專區

機關介紹

公開資訊

網站導覽 回首頁 局長信箱 English 市府網站

首頁 > 老人福利 > 機構管理與照顧服務 > 老福機構管理

老福機構管理

14.獎勵小型老人機構公共安全設施設備計畫

承辦人員:

- 永華市政中心：06-2991111
沈小姐 #8822
電子信箱：n44393@mail.tainan.gov.tw
李小姐 #1844
電子信箱：vinin76@mail.tainan.gov.tw
- 民治市政中心：06-2991111
李小姐 #6880
電子信箱：salibury2017@mail.tainan.gov.tw

相關檔案

- 1.臺南市111年度改善公安計畫(初步)申請表
odt(10.08 KB)
- 2.臺南市111年申請計畫書範例 (供機構編輯版)
odt(23.81 KB)
- 3.臺南市111年修正計畫書範例(審查完成後)
odt(22.15 KB) MD5:101ea468fee5192841d9c25b84580160
- 111年流程圖
pdf(133.25 KB) MD5:d0e99d641c6a20b2fd0abe5168578f80
- 111核銷資料(領據、施工日誌及監造日誌)
zip(163.29 KB)
- 119申請位置照片
odt(9.47 KB)
- 修正意見回復表
odt(7.35 KB)

保固期：

機構須確保獎助項目**至少3年**正常運作義務**並列為每次消防安全檢修申報項目**中，本局將不定期抽查。

獎助申請Q&A

A. 電路設施汰換Q&A：

► Q1：若只是一般既有舊電線汰換更新，也需要送台電審查嗎？

► A1：施作範圍涉及關閉或切斷台電供電者，請依電業法相關規定辦理應辦事宜(如台電簽證)。

► Q2：電路設施汰換工項有包含插座、開關及變壓器嗎？

► A2：原則請依專業電器人員或電器技師所提供之改善報告報價。

B.寢室隔間與樓板密接整修Q&A：

▶ Q1：隔間至頂有限定材質嗎？

▶ A1：請以耐燃等級3級以上之材料作為施作。

➡ Q2：若經評估無法執行寢室隔間與樓板密接整修工程，怎麼辦？

➡ A2：得以防火區劃方式申請獎助。

C.119火災通報裝置Q&A：

► Q1：機構本身無設置受信總機，可以119火災通報裝置與授信總機一起申請嗎？

► A1：可以，若無受信總機之機構可納入申請，整體最高獎補助12萬元為上限。

► Q2：若經專業廠商評估需設置受信總機之副機，此項目可補助嗎？

► A2：可以，本項內容原則包括:119通報裝置主機、安裝測試、工資材料(含配線)、打鑿修補、教育訓練等費用，若經若經評有遠端啟動裝置或機構位於大樓且立案範圍內未另置受信總機或副機者之需求亦可納入申請，整體最高獎補助以12萬元為上限。

D.自動撒水設備Q&A：

- ▶ Q1：機構樓地板面積若達1000平方公尺以上，可採用水道連結型自動撒水嗎？
- ▶ A1：可以，依據內政部消防署109年4月8日消署預字第1091106455號函釋辦理。

洽詢專線

► 永華市政中心：06-2991111

沈小姐 #8822 (中西區、東區、南區、安南區)

電子信箱：n44393@mail.tainan.gov.tw

李小姐 #1844 (北區、安平、仁德、歸仁、永康區、西港區)

電子信箱：vinin76@mail.tainan.gov.tw

► 民治市政中心：06-2991111

李小姐 #6880(後壁、新營、東山、下營、麻豆、善化、大內、新化、永康、學甲、歸仁、仁德)

電子信箱：salibury2017@mail.tainan.gov.tw

The background features a solid lime green field on the left, transitioning into a series of overlapping, semi-transparent green triangles and polygons on the right, creating a dynamic, layered effect. A thin white line runs diagonally across the bottom right corner.

▶ **THANK YOU**