

統計通報－臺南市消防安全設備檢查概況

壹、前言

日常生活環境中各類場所存在著許多潛在危險，消防機關依規定，應就各類場所的危險程度，分類列管檢查場所的消防安全設備，訂定公共危險物品等場所的消防設計及消防安全設備。本市加強推動各類場所定期進行消防安全設備檢查，並針對違規的場所再行複查及予以裁處，落實消防安全查察工作，以保護民眾的生命安全，減少財產損失及提高人員逃生機會。

貳、重點摘述

- 107 年底本市消防安全檢查列管對象 14,507 家，較 106 年底 14,209 家增加 298 家、2.10%；依場地用途觀察，以乙類場所 5,810 家為最多，占 40.05%。
- 107 年本市對各類場所進行消防安全設備查察計檢查 16,095 件次，較 106 年 17,036 件次減少 941 件次；檢查合格率 90.71%，較 106 年 90.85% 下降 0.14 個百分點，較全國 88.28% 高 2.43 個百分點，居全國第 10 位、六都第 2 位，且近 5 年檢查合格率皆維持在九成以上。
- 107 年本市消防安全設備違規處理情形，限期改善計有 1,408 件次，舉發 87 件次，停業或停止使用 17 件次，罰鍰 87 件次，且罰鍰總金額為 1,116,000 元。
- 針對處罰鍰收繳情形，107 年計收繳 82 件次，收繳金額為 1,044,000 元，收繳率 93.55%，較 106 年 90.26% 上升 3.29 個百分點。

參、統計結果

一、本市消防安全設備檢查概況：

- (一) 107 年底本市消防安全檢查列管對象¹計 14,507 家，較 106 年底 14,209 家增加 298 家、2.10%。依場地用途觀察，以乙類場所 5,810 家為最多，占 40.05%，丁類場所 4,702 家次之，占 32.41%。(表 1、圖 1)

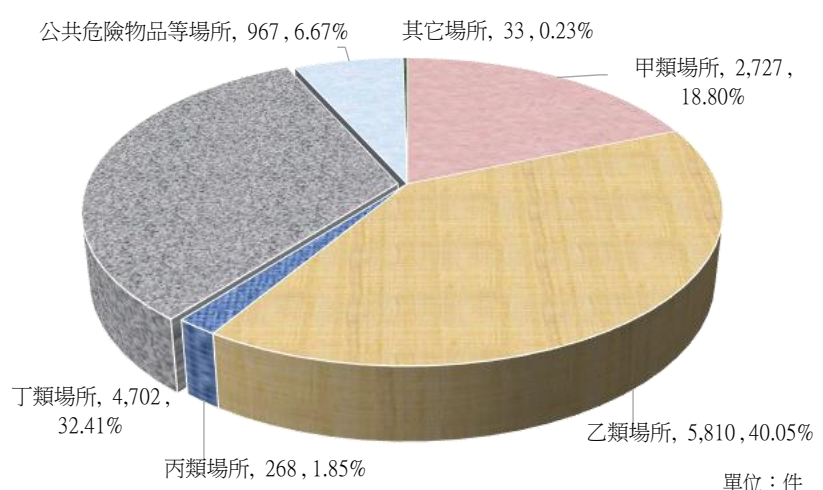


圖 1. 107 年底臺南市消防安全檢查列管對象—按場地用途分

¹凡依據消防法第 6 條第 1 項規定應設消防安全設備之列管場所皆為消防安全檢查列管對象，並按場地用途分：甲類場所(含商場、市場、餐廳、遊藝場所、電子遊戲場…等)、乙類場所(集合住宅、寄宿舍、補習班、辦公室…等)、丙類場所(電信機器室、汽車修護廠…等)、丁類場所(高度、中度與低度危險工作場所)、戊類場所(地下建築物…等)、其它場所與公共危險物品等場所(含加油站、爆竹煙火製造、儲存及販賣場所…等)。

- (二) 107 年本市對各類場所進行消防安全設備查察計檢查 16,095 件次，較 106 年 17,036 件次減少 941 件次、5.52%。其中，檢查合格者 14,600 件次、不合格者 1,495 件次，檢查合格率 90.71%，較 106 年 90.85% 下降 0.14 個百分點，然近 5 年檢查合格率皆維持在九成以上。(表 1、圖 2)
- (三) 107 年本市就檢查不合格者共複查 1,827 件次，較 106 年 1,165 件次增加 662 件次；其中複查合格者計 1,740 件次、不合格者 87 件次，複查合格率为 95.24%，較 106 年 93.56% 上升 1.68 個百分點。(表 1)
- (四) 觀察違規處理情形，107 年限期改善計有 1,408 件次，舉發 87 件次，停業或停止使用 17 件次，罰鍰 87 件次，且罰鍰總金額為 1,116,000 元。在罰鍰收繳部分，107 年計收繳 82 件次，收繳金額為 1,044,000 元，收繳率 93.55%，較 106 年 90.26% 上升 3.29 個百分點。(表 2)

表 1. 近 5 年臺南市消防安全設備查察概況

單位：家；件次；%

年別	列管家數	檢查情形				複查情形			
		檢查件次	合格件次	不合格件次	檢查合格率	複查件次	合格件次	不合格件次	複查合格率
103年	13,748	18,480	16,693	1,787	90.33	1,889	1,856	33	98.25
104年	14,027	17,189	15,677	1,512	91.20	1,887	1,830	57	96.98
105年	13,894	16,328	14,915	1,413	91.35	907	823	84	90.74
106年	14,209	17,036	15,478	1,558	90.85	1,165	1,090	75	93.56
107年	14,507	16,095	14,600	1,495	90.71	1,827	1,740	87	95.24

資料來源：消防署、臺南市政府消防局。

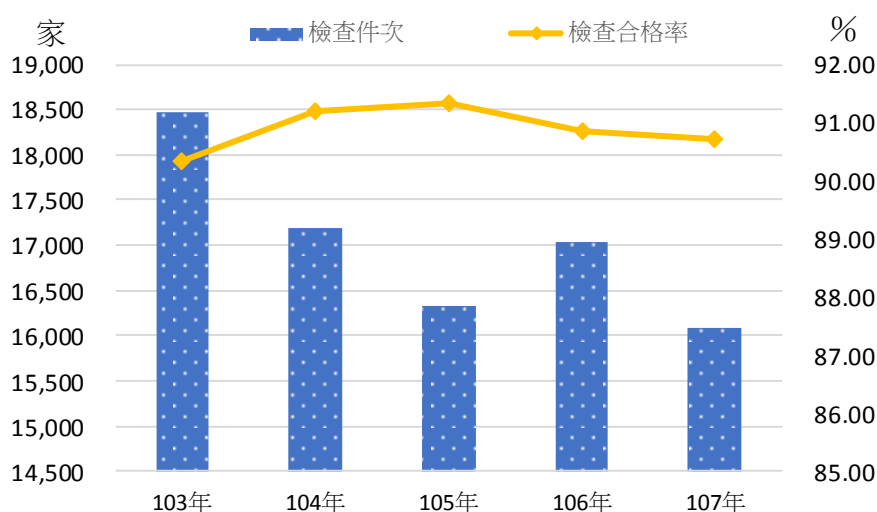


圖 2. 近 5 年臺南市消防安全設備檢查情形

表 2. 近 5 年臺南市消防安全設備查察違規處理情形

單位：件次；元；％

年別	違規處理情形					罰鍰收繳情形		
	限期改善	舉發	停業或 停止使用	處罰鍰		件次	金額	收繳率
				件次	金額			
103年	1,754	33	11	33	411,000	31	369,000	89.78
104年	1,455	57	11	57	708,000	48	555,000	78.39
105年	1,329	84	11	84	1,104,000	75	894,000	80.98
106年	1,483	75	17	75	924,000	68	834,000	90.26
107年	1,408	87	17	87	1,116,000	82	1,044,000	93.55

資料來源：臺南市政府消防局。

說明：每一不合格件次容有二種以上違規處理情形。

二、全國消防安全設備檢查概況：

- (一) 107 年底全國消防安全檢查列管對象計 225,836 家，較 106 年底 217,989 家增加 7,847 家、3.60％。六都列管家數合計 168,042 家，占全國 74.41％；六都以外其他縣市則以彰化縣 10,651 家最多，屏東縣 6,245 家次之，本市 14,507 家為全國第 6 多(於六都排名第 6)。(表 3)
- (二) 107 年全國進行消防安全設備查察計檢查 290,527 件次，較 106 年 298,220 件次減少 7,693 件次、2.58％；檢查合格者 256,490 件次、不合格者 34,037 件次，檢查合格率为 88.28％，較 106 年 86.90％上升 1.38 個百分點。就各縣市²觀察，107 年檢查合格率以連江縣 99.41％為最高，嘉義市 96.10％次之，本市 90.71％排名第 10(於六都排名第 2)。(表 3、圖 3)

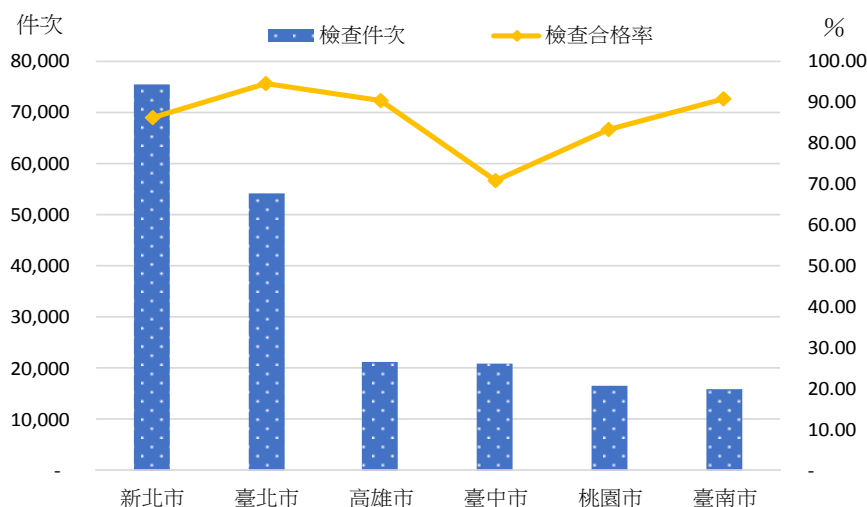


圖 3. 107 年六都消防安全設備檢查情形

² 縣市排名為消防署所屬港務消防隊(基隆港、臺中港、高雄港、花蓮港)以外的 22 個縣市之排名。

(三) 各項違規處理情形，107 年限期改善計 32,623 件次、舉發 1,412 件次、停業或停止使用 38 件次、罰鍰 1,169 件次，處罰鍰金額為 22,000,000 元，且各項違規處理件次多集中於六都，本市除停業或停止使用 17 件次為全國第 2 多以外，餘各項違規處理情形皆為全國第 6 多。(表 3)

表 3. 107 年全國消防安全設備查察概況

單位：家；件次；%；元

地區別	列管家數	檢查情形				複查情形		違規處理情形				
		檢查件次	合格件次	不合格件次	檢查合格率	複查件次	複查合格率	限期改善	舉發	停業或停止使用	處罰鍰	
											件次	金額
106年總計	217,989	298,220	259,150	39,070	86.90	40,006	95.98	37,460	1,610	27	1,197	20,894,900
臺南市	14,209	17,036	15,478	1,558	90.85	1,165	93.56	1,483	75	17	75	924,000
107年總計	225,836	290,527	256,490	34,037	88.28	34,224	95.87	32,623	1,412	38	1,169	22,000,000
新北市	60,235	75,434	65,163	10,271	86.38	10,493	95.49	9,798	473	-	283	6,715,000
臺北市	28,901	54,401	51,591	2,810	94.83	2,755	95.79	2,694	116	1	103	1,811,000
桃園市	17,323	16,435	13,701	2,734	83.36	2,985	91.62	2,484	250	18	254	4,782,000
臺中市	26,783	21,097	14,985	6,112	71.03	5,989	97.63	5,970	142	-	142	2,307,000
臺南市	14,507	16,095	14,600	1,495	90.71	1,827	95.24	1,408	87	17	87	1,116,000
高雄市	20,293	21,425	19,346	2,079	90.30	1,913	94.20	1,968	111	-	117	2,587,000
宜蘭縣	4,016	7,983	7,440	543	93.20	277	97.47	536	7	-	3	30,000
新竹縣	4,883	8,839	8,025	814	90.79	831	92.06	748	66	-	30	570,000
苗栗縣	4,036	3,352	2,895	457	86.37	414	98.55	451	6	-	4	60,000
彰化縣	10,651	12,415	11,667	748	93.98	785	99.36	743	5	-	5	72,000
南投縣	3,576	4,829	3,924	905	81.26	908	99.67	902	3	-	4	54,000
雲林縣	6,070	12,835	11,696	1,139	91.13	1,179	97.63	1,111	28	2	29	364,000
嘉義縣	4,135	5,938	5,162	776	86.93	736	98.64	766	10	-	10	133,000
屏東縣	6,245	6,527	5,719	808	87.62	761	98.42	796	12	-	11	157,000
臺東縣	1,338	2,032	1,760	272	86.61	244	98.36	268	4	-	9	148,000
花蓮縣	2,291	3,434	2,875	559	83.72	544	97.06	543	16	-	16	108,000
澎湖縣	836	1,580	1,386	194	87.72	190	97.37	189	5	-	3	18,000
基隆市	2,830	5,781	5,256	525	90.92	479	93.95	496	29	-	30	460,000
新竹市	3,237	3,370	2,920	450	86.65	519	94.61	422	28	-	24	424,000
嘉義市	2,434	5,153	4,952	201	96.10	244	98.36	197	4	-	4	72,000
金門縣	509	680	650	30	95.59	26	100.00	30	-	-	-	-
連江縣	180	170	169	1	99.41	1	100.00	1	-	-	-	-
基隆港	78	122	112	10	91.80	-	--	10	-	-	-	-
臺中港	205	355	282	73	79.44	90	94.44	66	5	-	-	-
高雄港	235	241	212	29	87.97	30	90.00	26	3	-	1	12,000
花蓮港	9	4	2	2	50.00	4	50.00	-	2	-	-	-

資料來源：消防署。

說明：每一不合格件次容有二種以上違規處理情形。